



' SDP - G ' SHAFT EE - G

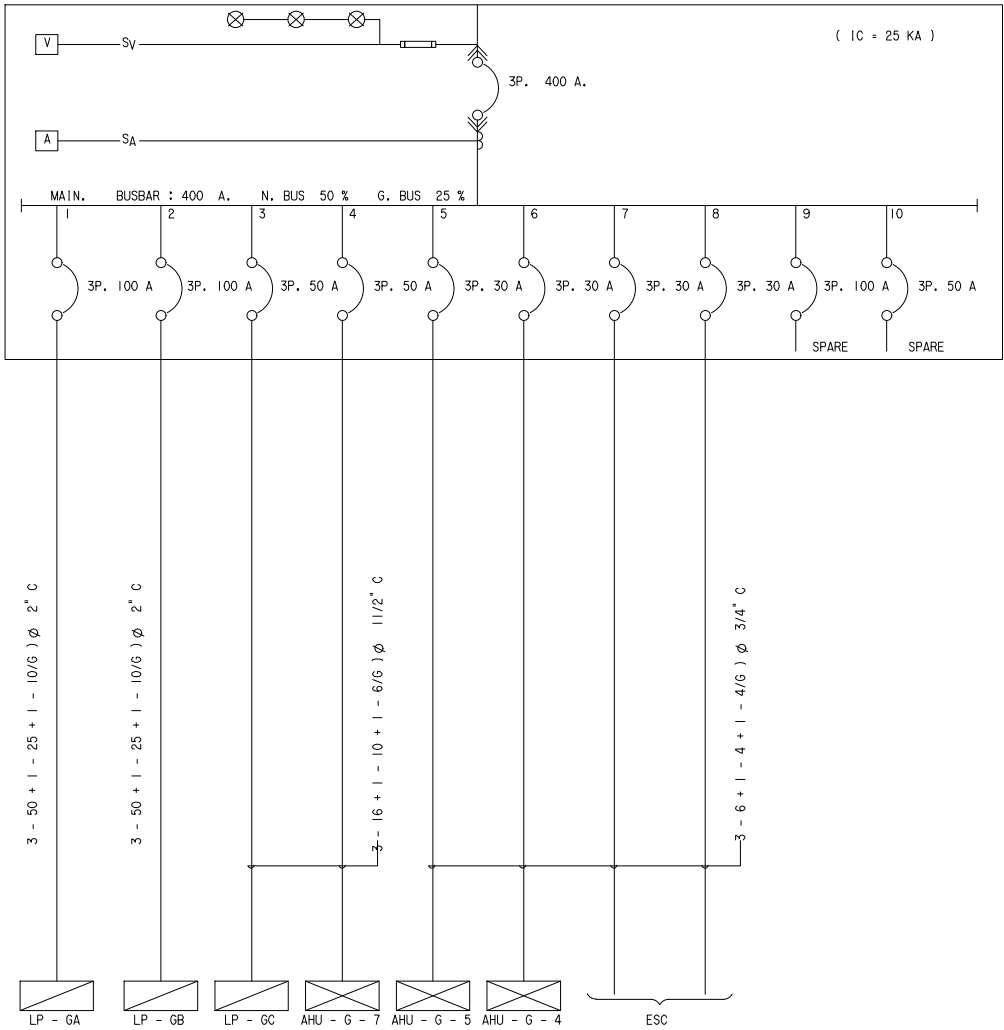

PANEL ' SDP - G '			
CKT. NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD (KVA)	REMARKS
1.	PANEL 'LP - GA'	43.00	
2.	PANEL 'LP - GB' KITCHAN - CAFSTERIA	35.00	
3.	PANEL 'LP - GC' CONTROL ROOM	20.00	
4.	AHU - G - 7	14.00	
5.	AHU - G - 6	10.00	
6.	AHU - G - 5	10.00	
7.	ESC	10.00	
8.	ESC	10.00	
9.	SPARES	-	
10.	SPARES	-	
TOTAL CONNECTED LOAD : 152.00 KVA			

' SDP - I ' SHAFT EE - I

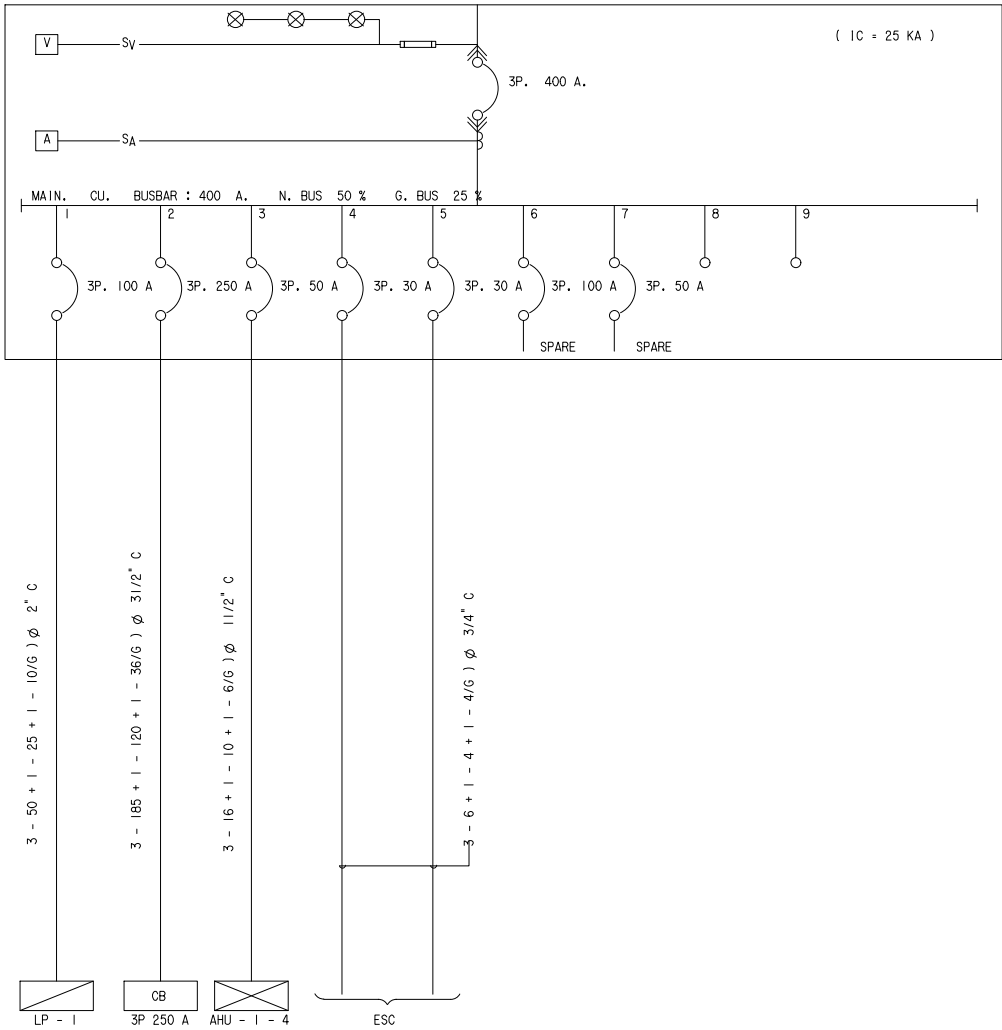

PANEL ' SDP - I '			
CKT. NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD (KVA)	REMARKS
1.	PANEL 'LP - I'	35.00	
2.	FOR EXHIBITION EQUIPMENTS	100.00	
3.	AHU - I - 4	14.00	
4.	ESC	10.00	
5.	ESC	10.00	
6.	SPARES	-	
7.	SPARES	-	
8.	SPACE		
9.	SPACE		
TOTAL CONNECTED LOAD : 169.00 KVA			

ELECTRICAL SLNGLE LINE DIAGRAM



โครงการ

งานปรับปรุงชุดรับส่งตู้เมนไฟฟ้า (LDP)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนโลยี ด.คลองท่า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กองการสถานที่

เวชชัณฑ์ จารุเพ็ง

สถาปัตยกรรม

เวชชัณฑ์ จารุเพ็ง
กฤษฎี ก้ววงศ์

โครงสร้าง/โยธา

-

ระบบไฟฟ้า/สื่อสาร

อมร นุลาารี

ระบบเครื่องกล

-

ระบบสุขาภิบาล

-

แก้ไข

วัน/เดือน/ปี

คำอธิบาย

20/03/2561

สำหรับการเสนอราคา

แบบแปลน

ELECTRICAL SINGLE LINE DIAGRAM

อนุมัติ/ตรวจสอบ

วันเริ่มงาน

วันเสร็จงาน

มาตราส่วน

แบบที่

EE-02

งานที่

เขียนโดย

แผ่นที่