



PANEL ' SDP - 8 '			
CKT. NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD ( KVA )	REMARKS
1.	PANEL 'LP - 8A'	40.00	
2.	PANEL 'LP - 8B'	40.00	
3.	AC - 8A	45.00	
4.	AC - 8B	40.00	
5.	SPARES	-	
6.	SPARES	-	
7.	SPACE	-	
8.	SPACE	-	
9.	SPACE	-	
10.	SPACE	-	
TOTAL CONNECTED LOAD : 165.00 KVA			

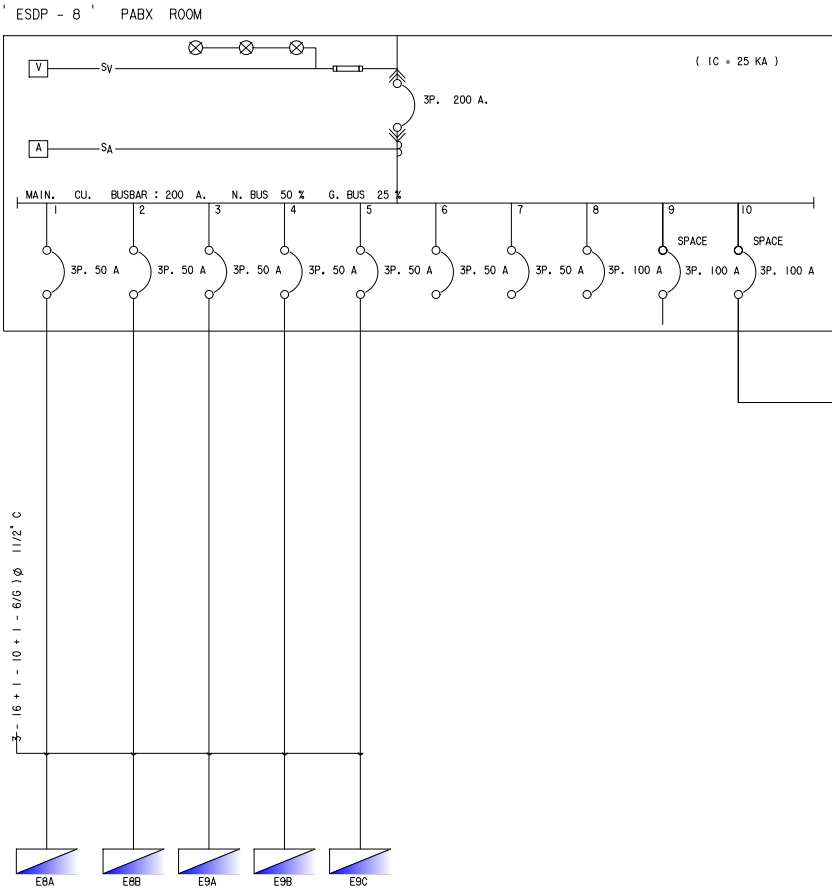

PANEL ' ESDP - 8 '			
CKT. NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD ( KVA )	REMARKS
1.	PANEL 'E8A'	18.00	
2.	PANEL 'E8B'	18.00	
3.	PANEL 'E9B'	18.00	
4.	PANEL 'E9B'	18.00	
5.	PANEL 'E9C'	18.00	
6.	SPARE	-	
7.	SPARE	-	
8.	SPARE	-	
9.	SPARE	-	
10.	SPARE	-	
TOTAL CONNECTED LOAD : 90.00 KVA			

ELECTRICAL SLNGLE LINE DIAGRAM SDP-8 , ESDP-8

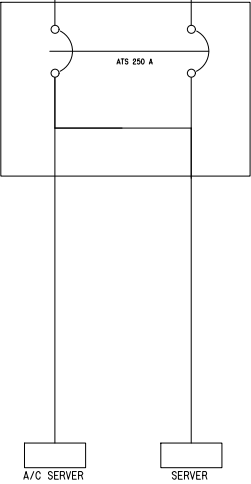

โครงการ  
งานปรับปรุงชุดรับส่งตู้เมนไฟฟ้า (LDP)  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
เทคโนโลยี ด.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กองการสถานที่  
เวชยันต์ จารุเพ็ง

สถาปัตยกรรม  
เวชยันต์ จารุเพ็ง  
กฤษฎี ก้ววงศ์

โครงสร้าง/โยธา  
-

ระบบไฟฟ้า/สื่อสาร  
อมร นุลาไร

ระบบเครื่องกล  
-

ระบบสุขาภิบาล  
-

แก้ไข	
วัน/เดือน/ปี	คำอธิบาย
20/03/2561	สำหรับการเสนอราคา

แบบแปลน  
ELECTRICAL SINGLE LINE DIAGRAM  
SDP-8 , ESDP-8

อนุมัติ/ตรวจสอบ

วันเริ่มงาน	วันเสร็จงาน
มาตราส่วน	แบบที่ EE-09
งานที่	
เขียนโดย	แผ่นที่