' ESDP - G ' SHAFT EE - G

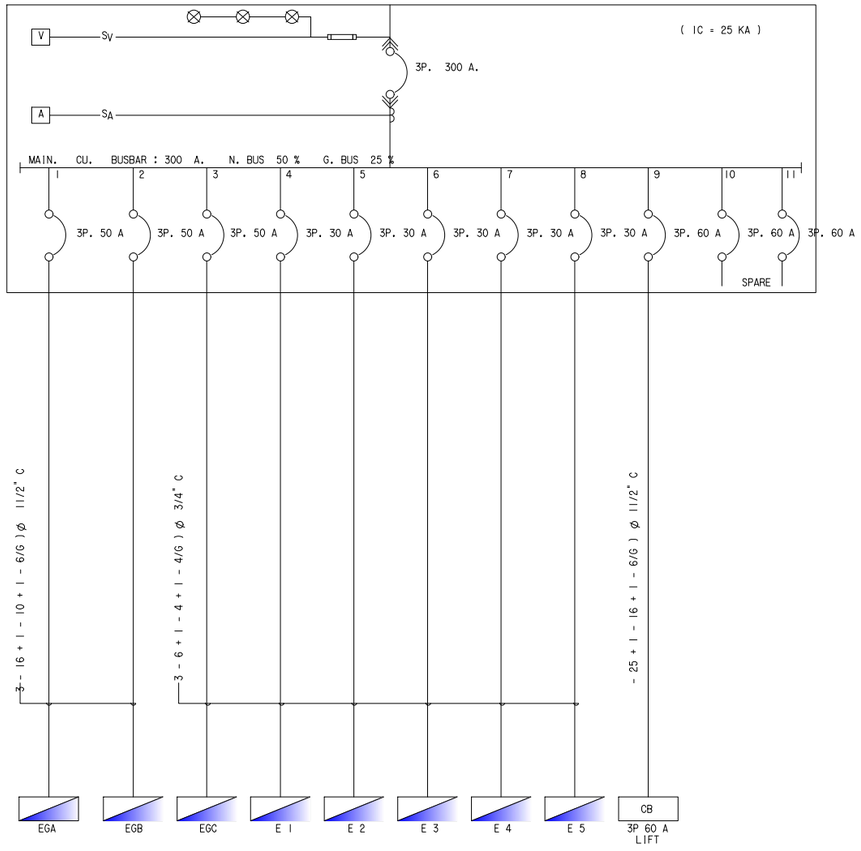

' ESDP - 6 ' BETTER LIFT

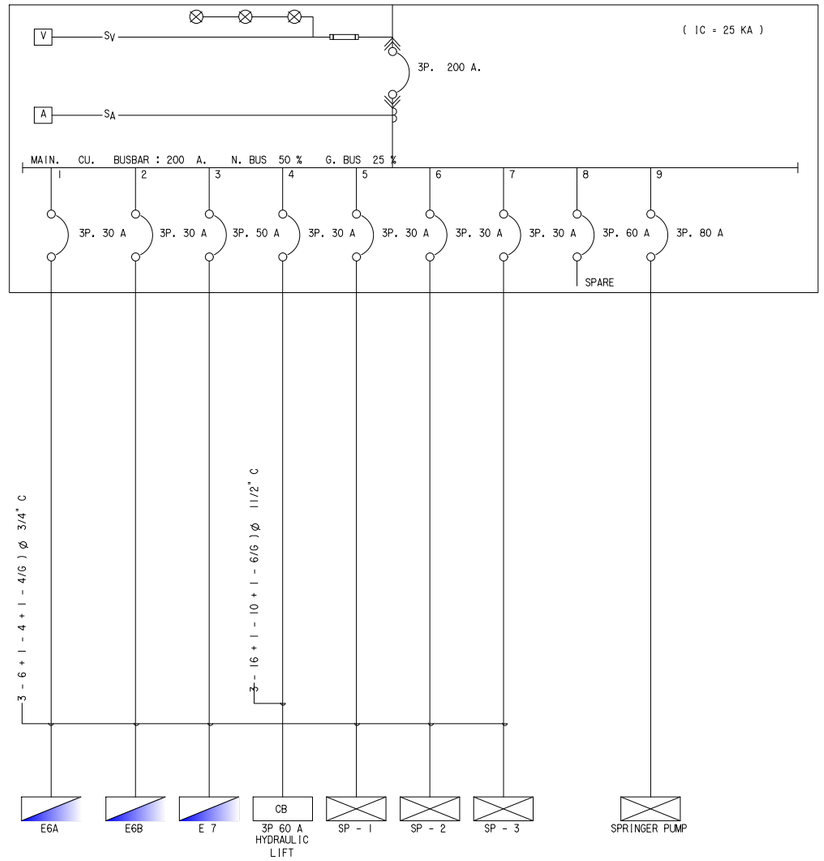

PANEL ' ESDP - G '			
CKT. NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD (KVA)	REMARKS
1.	PANEL 'EGA'	10.00	
2.	PANEL 'EGB'	18.00	
3.	PANEL 'EGC'	10.00	
4.	PANEL 'E 1'	10.00	
5.	PANEL 'E 2'	10.00	
6.	PANEL 'E 3'	10.00	
7.	PANEL 'E 4'	10.00	
8.	PANEL 'E 5'	10.00	
9.	LIFT	14.00	
10.	SPARE	-	
11.	SPARE	-	
TOTAL CONNECTED LOAD : 110.00 KVA			

PANEL ' ESDP - 6 '			
CKT. NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD (KVA)	REMARKS
1.	PANEL 'E6A'	10.00	
2.	PANEL 'E6B'	10.00	
3.	PANEL 'E 7'	18.00	
4.	HYDRAULIC LIFT	14.00	
5.	SP - 1	14.00	
6.	SP - 2	10.00	
7.	SP - 3	10.00	
8.	SPARE	-	
9.	SPARE	-	
10.	SPRINGER PUMP	10.00	
TOTAL CONNECTED LOAD : 62.00 KVA			

ELECTRICAL SLNGLE LINE DIAGRAM

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โครงการ

งานปรับปรุงชุดรับส่งตู้เมนไฟฟ้า (LDP)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กองการสถานที่
เวชยันต์ จารุเพ็ง

สถาปัตยกรรม
เวชยันต์ จารุเพ็ง
กฤษฎี ก้ววงค์

โครงสร้าง/โยธา
-

ระบบไฟฟ้า/สื่อสาร
อมร นุสารี

ระบบเครื่องกล
-

ระบบสุขาภิบาล
-

แก้ไข

วัน/เดือน/ปี	คำอธิบาย
20/03/2561	สำหรับการเสนอราคา

แบบแสดง
ELECTRICAL SINGLE LINE DIAGRAM

อนุมัติ/ตรวจสอบ

วันเริ่มงาน | วันเสร็จงาน

มาตราส่วน | แบบที่ EE-07

งานที่

เขียนโดย | แผ่นที่