


PANEL ' SDP - 8 '			
CKT. NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD (KVA)	REMARKS
1.	PANEL 'LP - 8A'	40.00	
2.	PANEL 'LP - 8B'	40.00	
3.	AC - 8A	45.00	
4.	AC - 8B	40.00	
5.	SPARES	-	
6.	SPARES	-	
7.	SPACE	-	
8.	SPACE	-	
9.	SPACE	-	
10.	SPACE	-	
TOTAL CONNECTED LOAD : 165.00 KVA			



PANEL ' SDP - 9 '			
CKT. NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD (KVA)	REMARKS
1.	PANEL 'LP - 9A' EXHIBITION	40.00	
2.	PANEL 'LP - 9B' CANTEEN	35.00	
3.	PANEL 'LP - 9C' CONFERENCE	40.00	
4.	PANEL 'LP - 9C' CONFERENCE	100.00	
5.	CB 3 P 250 A	7.00	
6.	AHU - 1 - 2	7.00	
7.	AHU - 1 - 3	7.00	
8.	SPARES	-	
9.	SPARES	-	
10.	SPACE	-	
TOTAL CONNECTED LOAD : 236.00 KVA			

ELECTRICAL SLNGLE LINE DIAGRAM

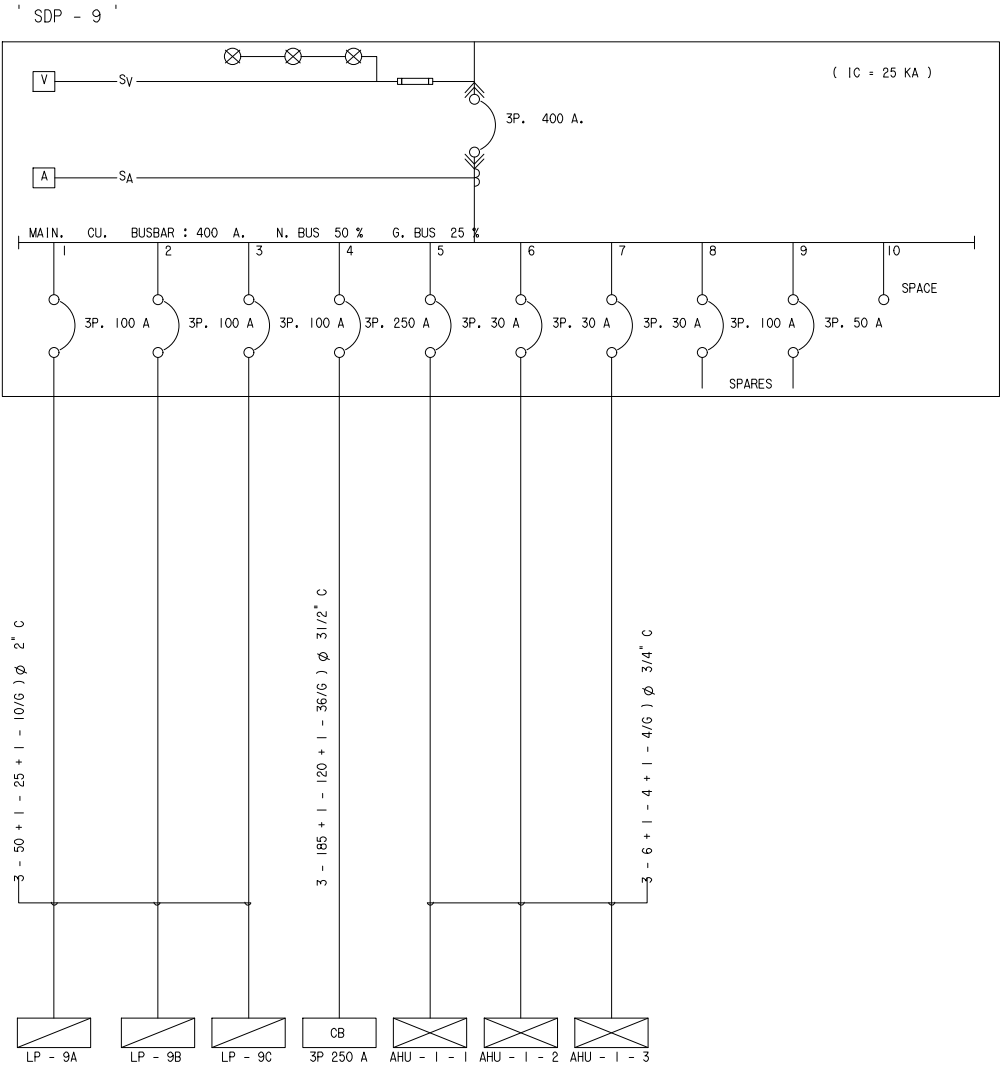

โครงการ	
งานปรับปรุงชุดรับส่งตู้เมนไฟฟ้า (LDP)	
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	
เทคโนโลยี ด.คลองท่า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	
กองการสถานที่	
เวชยันต์ จารุเพ็ง	
สถาปัตยกรรม	
เวชยันต์ จารุเพ็ง	
กฤษฎี ก้ววงศ์	
โครงสร้าง/โยธา	
-	
ระบบไฟฟ้า/สื่อสาร	
อมร นุลาไร	
ระบบเครื่องกล	
-	
ระบบสุขาภิบาล	
-	
แก้ไข	
วัน/เดือน/ปี	คำอธิบาย
20/03/2561	สำหรับการเสนอราคา
แบบแปลน	
ELECTRICAL SINGLE LINE DIAGRAM	
อนุมัติ/ตรวจสอบ	
วันเริ่มงาน	วันเสร็จงาน
มาตราส่วน	แบบที่
งานที่	EE-06
เขียนโดย	แผ่นที่