



' SDP - 4 ' SHAFT EE - 4

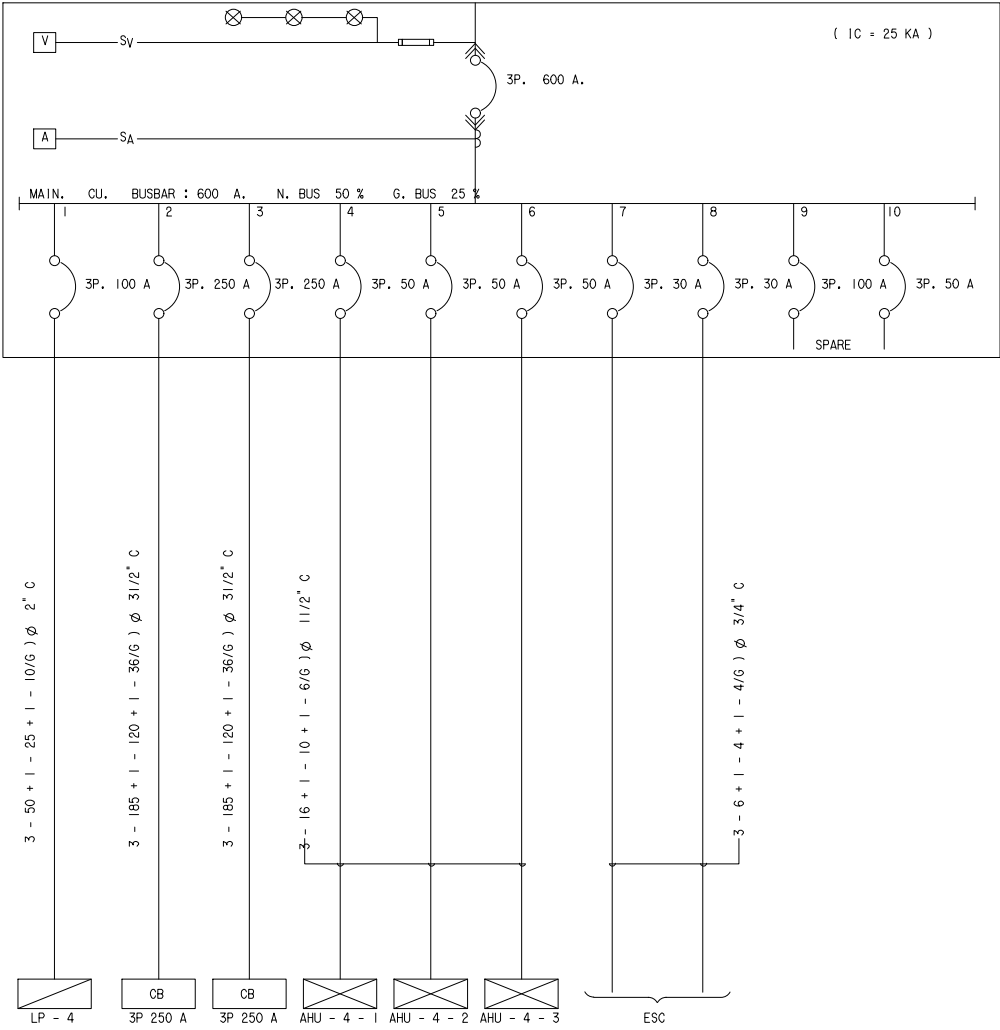

PANEL ' SDP - 4 '			
CKT. NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD (KVA)	REMARKS
1.	PANEL 'LP - 4'	39.00	
2.	FOR EXHIBITION EQUIPMENTS	100.00	
3.	FOR EXHIBITION EQUIPMENTS	100.00	
4.	AHU - 4 - 1	14.00	
5.	AHU - 4 - 2	14.00	
6.	AHU - 4 - 3	14.00	
7.	ESC	10.00	
8.	ESC	10.00	
9.	SPARES	-	
10.	SPARE	-	
TOTAL CONNECTED LOAD : 300.00 KVA			

' SDP - 5 ' SHAFT EE - 5

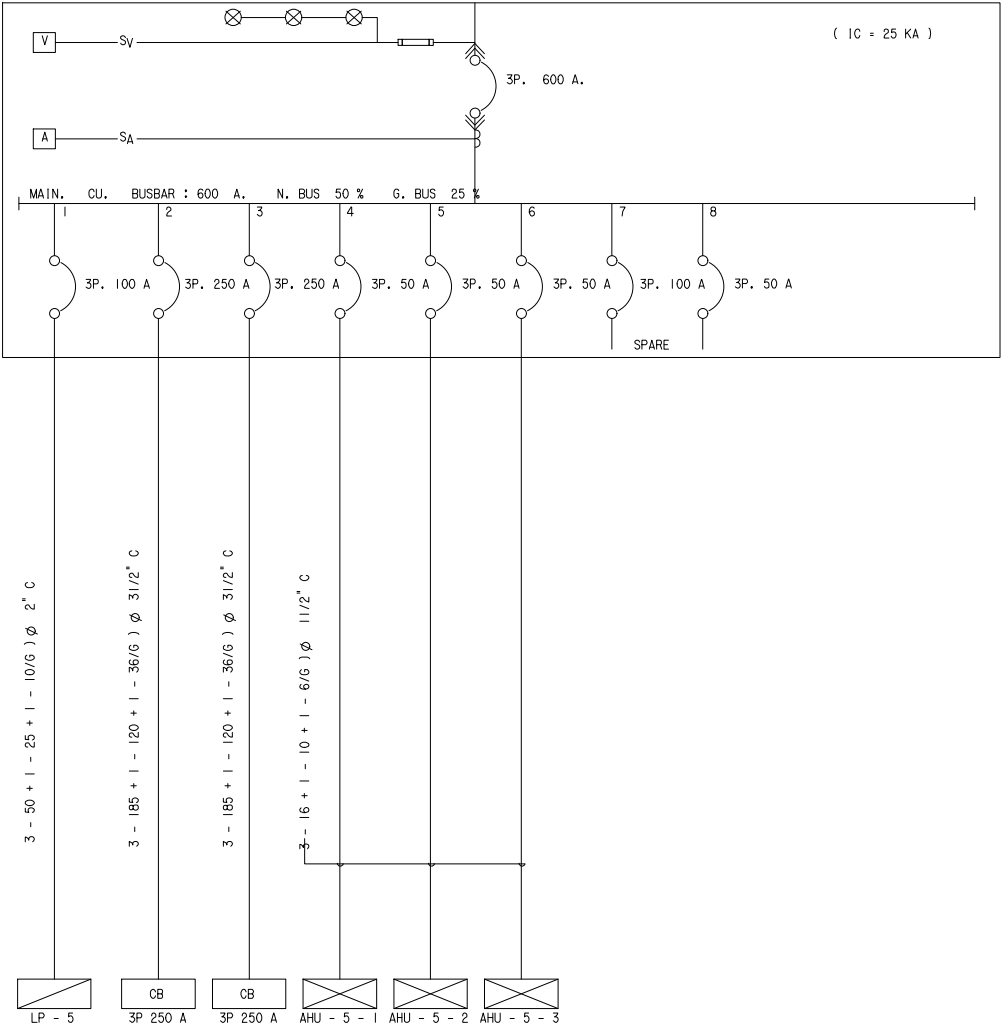

PANEL ' SDP - 5 '			
CKT. NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD (KVA)	REMARKS
1.	PANEL 'LP - 5'	30.00	
2.	FOR EXHIBITION EQUIPMENTS	100.00	
3.	FOR EXHIBITION EQUIPMENTS	100.00	
4.	AHU - 5 - 1	14.00	
5.	AHU - 5 - 2	14.00	
6.	AHU - 5 - 3	14.00	
7.	SPARES	-	
8.	SPARE	-	
TOTAL CONNECTED LOAD : 272.00 KVA			

ELECTRICAL SLNGLE LINE DIAGRAM



โครงการ

งานปรับปรุงชุดรับส่งตู้เมนไฟฟ้า (LDP)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนโลยี ด.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กองการสถานที่

เวชชัณฑ์ จารุเพ็ง

สถาปัตยกรรม

เวชชัณฑ์ จารุเพ็ง
กฤษฎี กั้ววงศ์

โครงสร้าง/โยธา

-

ระบบไฟฟ้า/สื่อสาร

อมร นุลาณี

ระบบเครื่องกล

-

ระบบสุขาภิบาล

-

แก้ไข

วัน/เดือน/ปี

คำอธิบาย

20/03/2561

สำหรับการเสนอราคา

แบบแสดง

ELECTRICAL SINGLE LINE DIAGRAM

อนุมัติ/ตรวจสอบ

วันเริ่มงาน

วันเสร็จงาน

มาตรฐาน

แบบที่

EE-04

งานที่

เขียนโดย

แผ่นที่